

# 2'¼'8' LED STRIP RETROFIT KIT

Models: 65-1030, 65-1031, 65-1032




## INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

**IMPORTANT:** Read before installing fixture. Retain for future reference.


### WARNING: Risk of Fire or Electric Shock

- To reduce the risk of fire, electrical shock or injury to persons; read and follow all warnings and installation instructions before installing.
- All installation should be performed by a qualified electrician.
- To avoid electric shock, ensure power is turned off before installation.
- All wiring must be installed in accordance with all Electrical Codes.
- To prevent product malfunction and/or electrical shock, this product must be properly grounded.
- Suitable for damp locations.
- Suitable for non-insulated surface and frame. DO NOT cover fixture with insulation liner or similar material.
- DO NOT install fixture on unstable or easily breakable surface.
- DO NOT exert force on the surface of the fixture.

Item #	Description	Watts	CCT	Volts
65-1030	2FT 25W LED STRIP RETROFIT	15W, 20W, 25W	3500K 4000K 5000K	100~277V
65-1031	4FT 50W LED STRIP RETROFIT	30W, 40W, 50W		
65-1032	8FT 100W LED STRIP RETROFIT	60W, 80W, 100W		

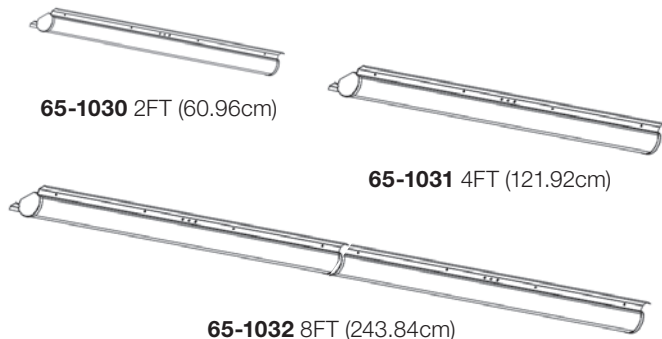


### Compatible Fixtures




### Select Wattage and CCT prior to installation.

Position desired Wattage and CCT switches as needed. For the 8FT kit, there are two drivers and both require individual switch adjustments. After setting the switches, proceed with installation.

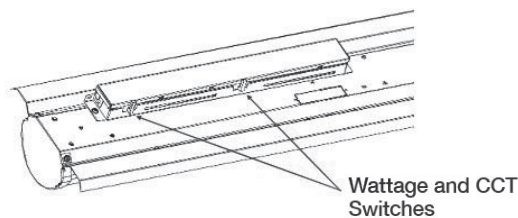


### INSTALLATION – 2FT & 4FT Strip


**STEP 1:** Turn OFF the power before installation. Remove original lamps, ballast cover and sockets.

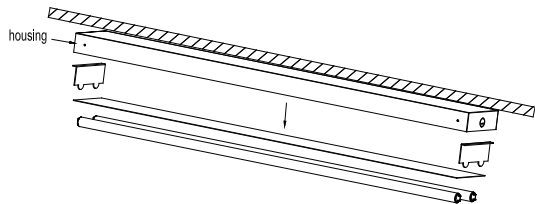


**STEP 3:** Fix the safety cable onto the housing.

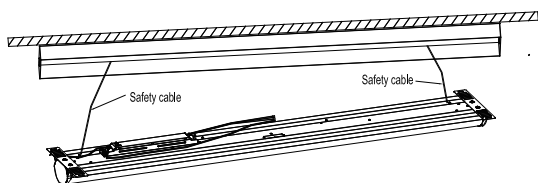

**STEP 2:** Fix the bracket onto the lamp body with screws. NOTE: Brackets can be formed to fit the host fixture housing before or after attaching them to the lamp body.

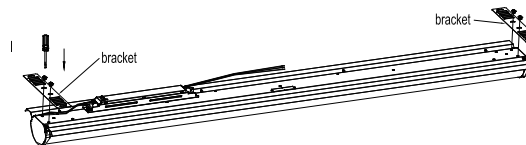


**STEP 4:** Connect wires as directed. See wiring diagram on page 2.

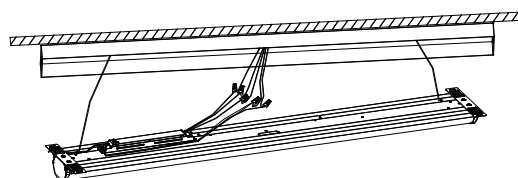


## INSTALLATION – (continued)

**STEP 5:** Center the lamp body on and fold the brackets over the sides of the host fixture. Fix the lamp onto the housing with bracket and screws.

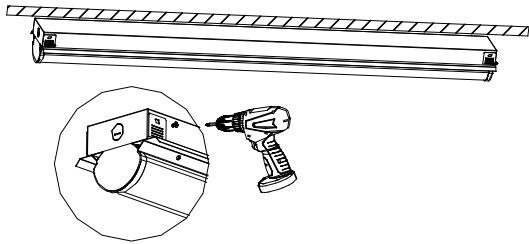


**STEP 6:** Installation is complete. Turn ON the power.




## INSTALLATION – 8FT Strip (connect two 4FT Strips)

Follow STEPS 1–6 above and reference diagrams below. Mark the center of the host fixture to ensure accurate placement of the two lamp bodies.


### STEP 1

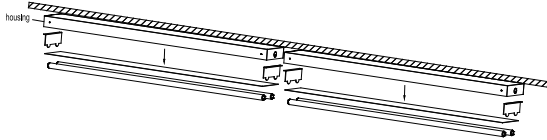


### STEP 2

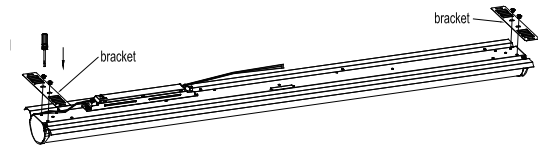


### STEP 3

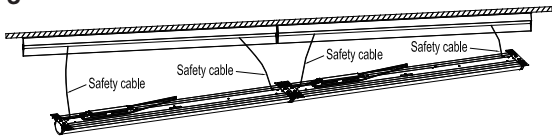


### STEP 4

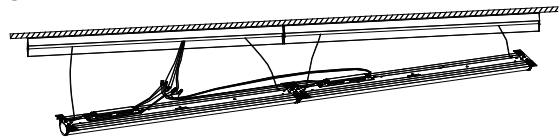


### STEP 5

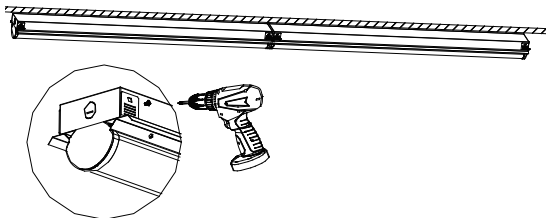

### STEP 6



## Wiring Diagram

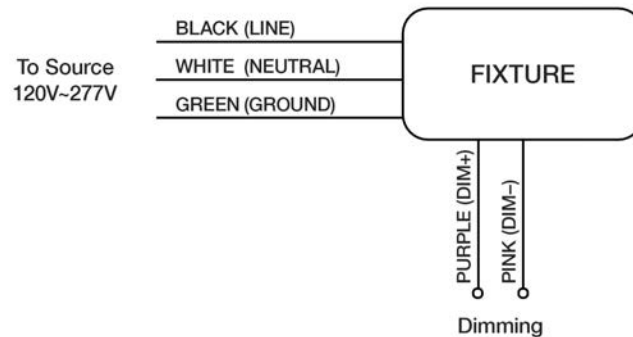

**ESPAÑOL:**  
**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD**

**KIT DE READAPTACIÓN DE TIRA LED DE 2'4'/8'**  
Modelos: 65-1030, 65-1031, 65-1032

**ADVERTENCIA: Riesgo de incendio y descarga eléctrica**

- Para disminuir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones, lea todas las advertencias y siga todas las instrucciones antes de instalar el producto.
- Toda instalación debe ser realizada por un electricista calificado.
- Para evitar una descarga eléctrica, asegúrese de que la electricidad esté desconectada antes de realizar la instalación.
- El cableado deberá instalarse de acuerdo con todos los Códigos eléctricos.
- Para evitar fallas del producto o descargas eléctricas, este producto deberá conectarse a tierra de manera adecuada.
- Adecuada para lugares húmedos.
- Es adecuado para superficies y marcos sin aislamiento. NO cubra el dispositivo con un revestimiento aislante o material similar.
- NO instale el dispositivo sobre superficies inestables o que puedan romperse con facilidad.
- NO ejerza fuerza sobre la superficie del dispositivo.

**Seleccione la potencia en vatios y el circuito (CCT) antes de la instalación.**

Coloque los interruptores de potencia en vatios y CCT deseados según sea necesario. Para el kit 8FT, hay dos controladores y ambos requieren ajustes del interruptor individuales. Después de configurar los interruptores, proceda con la instalación.

**INSTALACIÓN – Tira de 2 pies y 4 pies**

**PASO 1:** Apague la electricidad antes de la instalación. Retire las lámparas originales, la cubierta del balastro y los enchufes.

**PASO 2:** Fije el soporte en el cuerpo de la lámpara con tornillos. NOTA: Se les puede dar forma a los soportes para que se ajusten a la carcasa de la luminaria principal antes o después de fijarlos a la estructura de la lámpara.

**PASO 3:** Fije el cable de seguridad en la carcasa.

**PASO 4:** Conecte los cables según las instrucciones. Consulte el diagrama de cableado en la página 2.

**PASO 5:** Centre la estructura de la lámpara y doble los soportes sobre los lados de la luminaria principal. Fije la lámpara en la carcasa con el soporte y los tornillos.

**PASO 6:** La instalación ha finalizado. Conecte la energía eléctrica.

**INSTALACIÓN – Tira de 8 pies (conecte dos tiras de 4 pies)**

Siga los PASOS 1 a 6 y consulte los diagramas en la página 2. Marque el centro de la luminaria principal para garantizar la colocación precisa de las dos estructuras de la lámpara.

---

**FRANCAIS:**  
**INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ**

**TROUSSE DE MODERNISATION DE  
BANDE À DEL DE 2/4/8 PI**  
Modèles: 65-1030, 65-1031, 65-1032

**AVERTISSEMENT: Risque d'incendie ou de décharge électrique**

- Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure, lire et suivre les avertissements et les instructions d'installation avant d'installer le produit.
- L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.
- Pour éviter toute décharge électrique, s'assurer que le courant est coupé avant de procéder à l'installation. Tout le câblage doit être installé conformément aux codes de l'électricité.
- Pour éviter le mauvais fonctionnement du produit ou une décharge électrique, ce produit doit être correctement mis à la terre.
- Convient aux milieux humides.
- Convient à une surface et à un cadre non isolés. NE PAS recouvrir le luminaire d'une doublure isolante ou autre matière similaire.
- NE PAS installer le luminaire sur une surface instable ou facilement cassable.
- NE PAS exercer de force sur la surface du luminaire.

**Sélectionner la puissance et la température de couleur apparente avant l'installation.**

Positionner les interrupteurs de puissance et de température de couleur apparente au besoin. Pour la trousse de 2,44 m (8 pi), il y a deux pilotes et les deux nécessitent des réglages individuels de l'interrupteur. Après avoir réglé les interrupteurs, procéder à l'installation.

**INSTALLATION – Bande de 0,6 m (2 pi) et de 1,22 m (4 pi)**

**ÉTAPE 1:** Couper l'alimentation électrique avant l'installation. Retirer les lampes, le couvercle de ballast et les douilles d'origine.

**ÉTAPE 2:** Fixer le support sur le corps de la lampe à l'aide des vis. REMARQUE: Les supports peuvent être formés pour s'adapter au boîtier du luminaire hôte avant ou après les avoir fixés au corps de la lampe.

**ÉTAPE 3:** Fixer le câble de sécurité sur le boîtier.

**ÉTAPE 4:** Raccorder les fils comme indiqué. Consulter le schéma du câblage à la page 2.

**ÉTAPE 5:** Centrer le corps de la lampe et replier les supports sur les côtés du luminaire hôte. Fixer la lampe sur le boîtier à l'aide du support et des vis.

**ÉTAPE 6:** L'installation est terminée. Mettre le luminaire sous tension.

**INSTALLATION – Bande de 2,44 m (8 pi) (brancher deux bandes de 1,22 m [4 pi])**

Suivre les ÉTAPES 1 à 6 et les schémas de référence à la page 2. Marquer le centre du luminaire hôte pour assurer un positionnement précis des deux corps de lampe.